


水のめぐみ

Vol. 44 2016 11.1

下水道ポスター展 入賞作品が決定

下水道局では高崎市内に通学する小学校4年生の皆さんから下水道ポスターを募集しました。市内36校から365点の応募が寄せられ、審査の結果、最優秀賞1点、優秀賞5点、優良賞30点を選定させていただきました。また、全作品を10月6日(木)から10月11日(火)まで高崎市役所本庁舎1階および中2階ロビーにて展示いたしました。

多数のご応募ありがとうございました。来年度の募集も予定しております。ご応募お待ちしております。

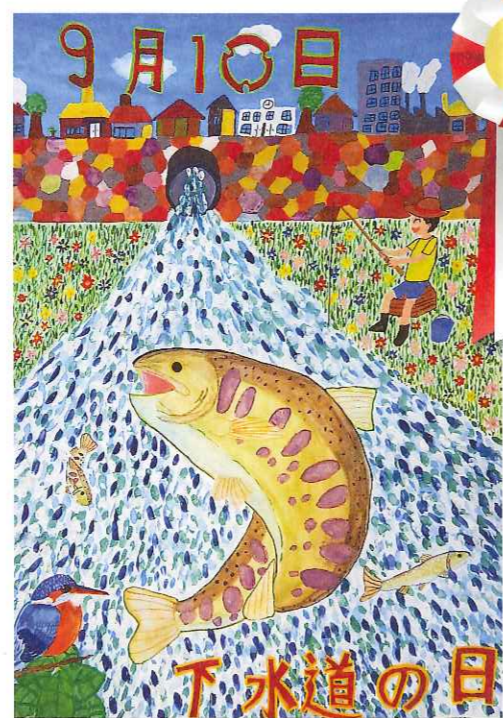

最優秀賞 猪内 孔盟さん(中川小学校)



岩佐 美尋さん(吉井小学校)

鈴木 新大さん(吉井小学校)

吉田 優季さん(吉井小学校)

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 関口 朋世さん
(中央小学校) | 松本 達夢さん
(北部小学校) |
| 福島 翔子さん
(南小学校) | 後藤 鼎さん
(浜尻小学校) |
| 伊藤 楓華さん
(東小学校) | 中嶋 心愛さん
(矢中小学校) |
| 長谷川 結依さん
(西小学校) | 太田 藍さん
(箕輪小学校) |
| 柏倉 彩花さん
(塚沢小学校) | 岡田 和さん
(箕郷東小学校) |
| 中澤 勇飛さん
(寺尾小学校) | 伊藤 せいらさん
(金古小学校) |
| 山口 結歌さん
(佐野小学校) | 曾我 知央さん
(国府小学校) |
| 須藤 夢叶さん
(六郷小学校) | 石田 有奈さん
(桜山小学校) |
| 金井 心葉さん
(城東小学校) | 野尻 柚葉さん
(中室田小学校) |
| 山田 小華さん
(新高尾小学校) | 櫻井 玲菜さん
(下里見小学校) |
| 小野 聖海さん
(豊岡小学校) | 村松 純大さん
(下里見小学校) |
| 反町 維吹さん
(長野小学校) | 川上 夢乃さん
(吉井小学校) |
| 宮下 周さん
(南八幡小学校) | 塩原 愛士さん
(吉井小学校) |
| 堀田 治希さん
(中居小学校) | 山木 梨心さん
(吉井西小学校) |
| 丸山 錬三郎さん
(中居小学校) | 田村 美藍さん
(多胡小学校) |

編集・発行
高崎市水道局・下水道局
高崎市高松町35番地1
電話 027-321-1282



町田 佳奈美さん(新高尾小学校)




時澤 つばさん(吉井西小学校)

<http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2013121200394/>

豆知識

浄水方法

若田浄水場・剣崎浄水場では、緩速ろ過と呼ばれる浄水方法を採用しています。浄水処理に薬品などを使わずに、ろ過池の砂層表面と砂層に繁殖した微生物群や藻の働きを利用して、ゆっくりと長い時間をかけて水を浄化する方法によって、良質な水を作り出します。この浄水方法には、広い面積と定期的に砂を削り取る作業が必要となります。

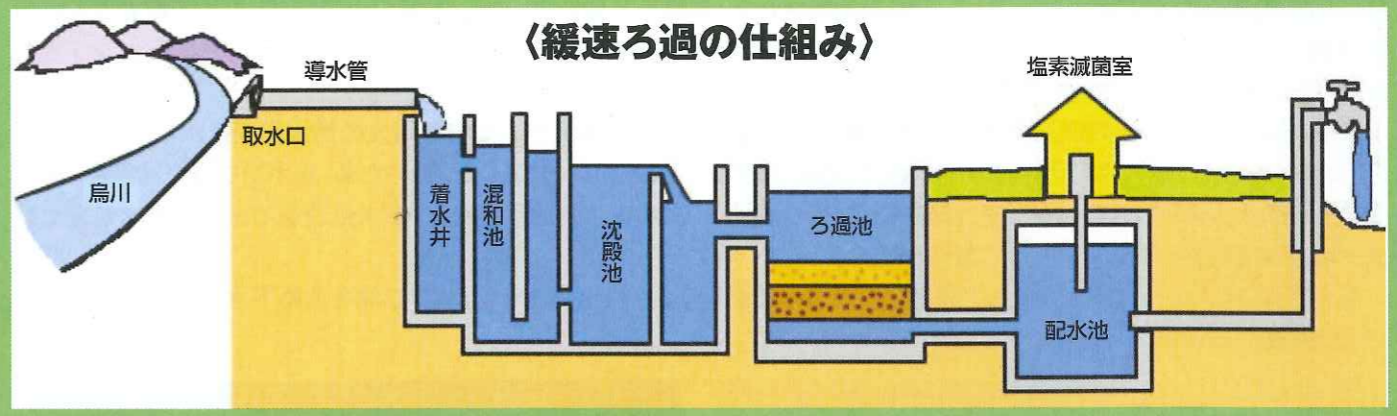

凍結防止について



保温材をビニールテープで巻いた状態



発泡スチロールを入れたビニール袋をメーターボックス内に詰めた状態

冬になると、屋外の水道管やメーターボックス内で凍結事故が多発します。ご家庭にあるタオルとビニールテープ・市販の保温材を巻き付けるなどして、凍結を防止してください。

凍ってしまったら、その個所をタオルなどで覆い、その上からぬるま湯をゆっくりとかけてください。熱湯をかけると、ひび割れたり破裂したりして危険なので注意してください。

急いで使わないときは、自然に溶けるのを待ちましょう。

●問い合わせ先・・・水道局工務課維持管理担当(電話321-1284)

ただいま水漏れ調査中

水道局では、計画的に漏水調査を行っています。調査は、水道局職員または水道局が委託する専門業者が行いますが、水道メーターを確認しながら作業を行うため、調査員が宅地内に立ち入ることになります。ご理解とご協力をお願いいたします。また、水道メーターより家側の漏水調査は行っていません。高崎市指定工事店に依頼してください。

水道メーターより道路側の漏水は、水道局負担となりますが、水道メーターより家側の漏水は個人負担となります。ただし、漏水があっても調査員が修繕や物品などの販売を行うことは一切ありません。

道路上で漏水を発見した場合は、水道局工務課までご連絡ください。よろしくお願いたします。



●問い合わせ先・・・水道局工務課維持管理担当(電話321-1284)